


| A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# A2-高配室平面布置图

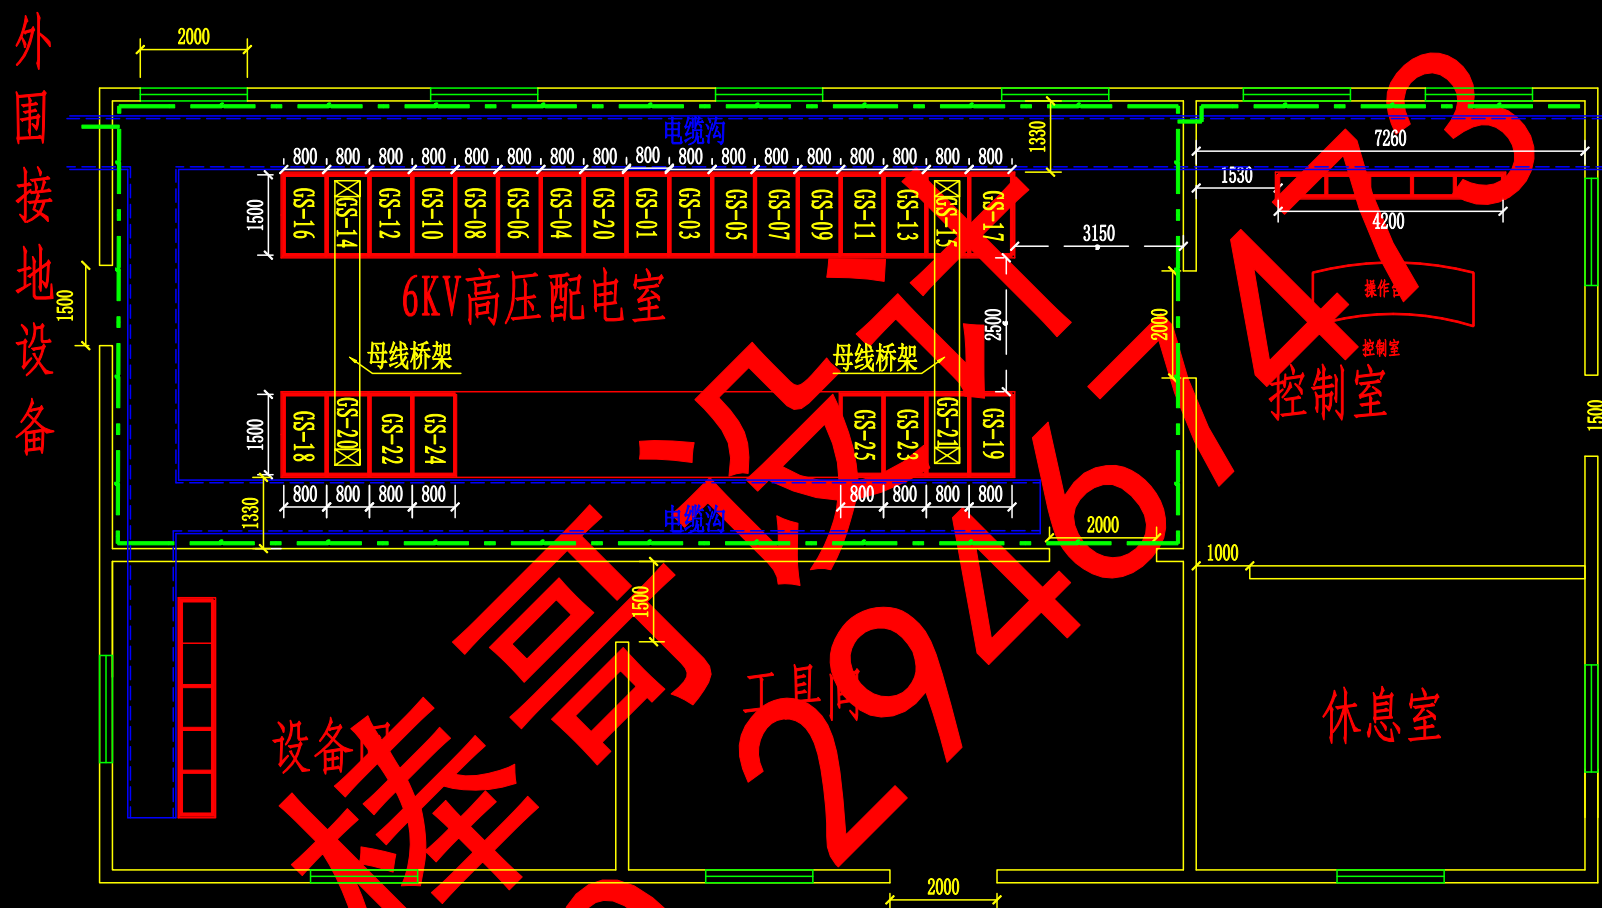

说明:

- 1、开关柜基础槽钢之间需找平，且需高出室内地坪 5mm。
- 2、直流屏、交流屏、通讯屏、模拟屏垫槽钢安装。
- 4、高压配电室、设备间、控制室接地干线用 $\varnothing 12$ 镀锌圆钢沿内墙内角钢支架敷设。  
高压开关柜、直流屏、交流屏、信号模拟屏金属构件及电缆头金属外壳需可靠接地。  
接地电阻要求不大于1欧姆。

### 高配室平面布置图

## 某精细化工厂高压配电系统

制图 王杰标

王杰标

审定

浙工大浙西分校 03电气

2006年5月

图 纸

A2

第 1 张

共 1 张

